



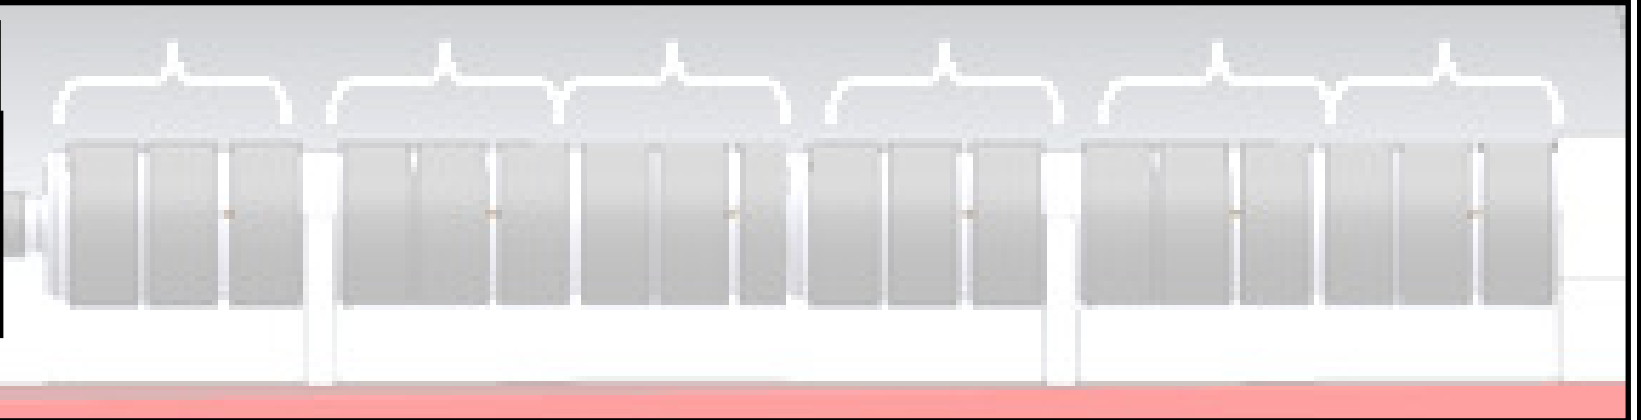

Schets van de gewenste TCS systeem, met behulp van gestandaardiseerde lengtes, administratieve verwerking van interferentie en thermokoppels-83mm (3.25") goedkeuring

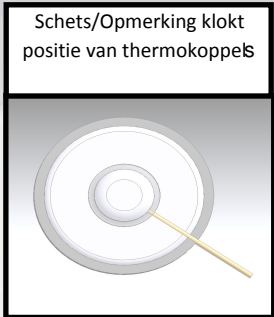

Zone #						
Vermogen van alle verwarmingssystemen in Zone (kW)						
% On-Time van verwarmingssystemen in deze Zone (%)						
Vereiste Zone Power (vermogen x % On-Time) (kW)						
Zone lengte (mm)						
Buitendiameter Cilinder (mm)						
Voedingsspanning voor heaters (V)						
Maximaal toegestane stroomsterkte (a)						
Als de zone wordt gesplitst door interferentie met elk gedeelte als afzonderlijke zones zoals zone 1a en 1b van de zone						
Vul de licht blauwe vakjes hieronder in om de standaard TCS deelnummers te identificeren en een offerte aan te vragen						
Vereiste gestandaardiseerde TCS lengte (mm)						
Vereiste gestandaardiseerde TCS binnen Diameter (mm)						
TCS Half Voltage (V) nodig (als Series, 50% van de spanning leveren)						
TCS Half Part Number From Price List						
TCS vermogen (kW) - 2 helften van de prijslijst						
TCS Amp Draw - de helft van prijslijst						
TCS prijs 2 helften van de prijslijst						

Standard TCS Sizes

Barrel OD Range (mm)	TCS Inside Diameter (mm)	TCS Outside Diameter (mm)
101-125	125	267
126-150	150	292
151-175	175	318
176-200	200	343
201-225	225	368
226-250	250	394
251-275	275	419
276-300	300	445
301-330	330	470
331-355	355	521

TCS Section Length (mm)	TCS Section Length (in)
150	5.9
185	7.3
225	8.9
260	10.2
300	11.8
340	13.4
380	15

Opmerking: Kabel traqs pakking kit en TCS riemen moeten apart besteld worden. TC extenties moeten van OEM machine worden gekapt